



This drawing is the property of and shall not be reproduced for any purpose without the consent

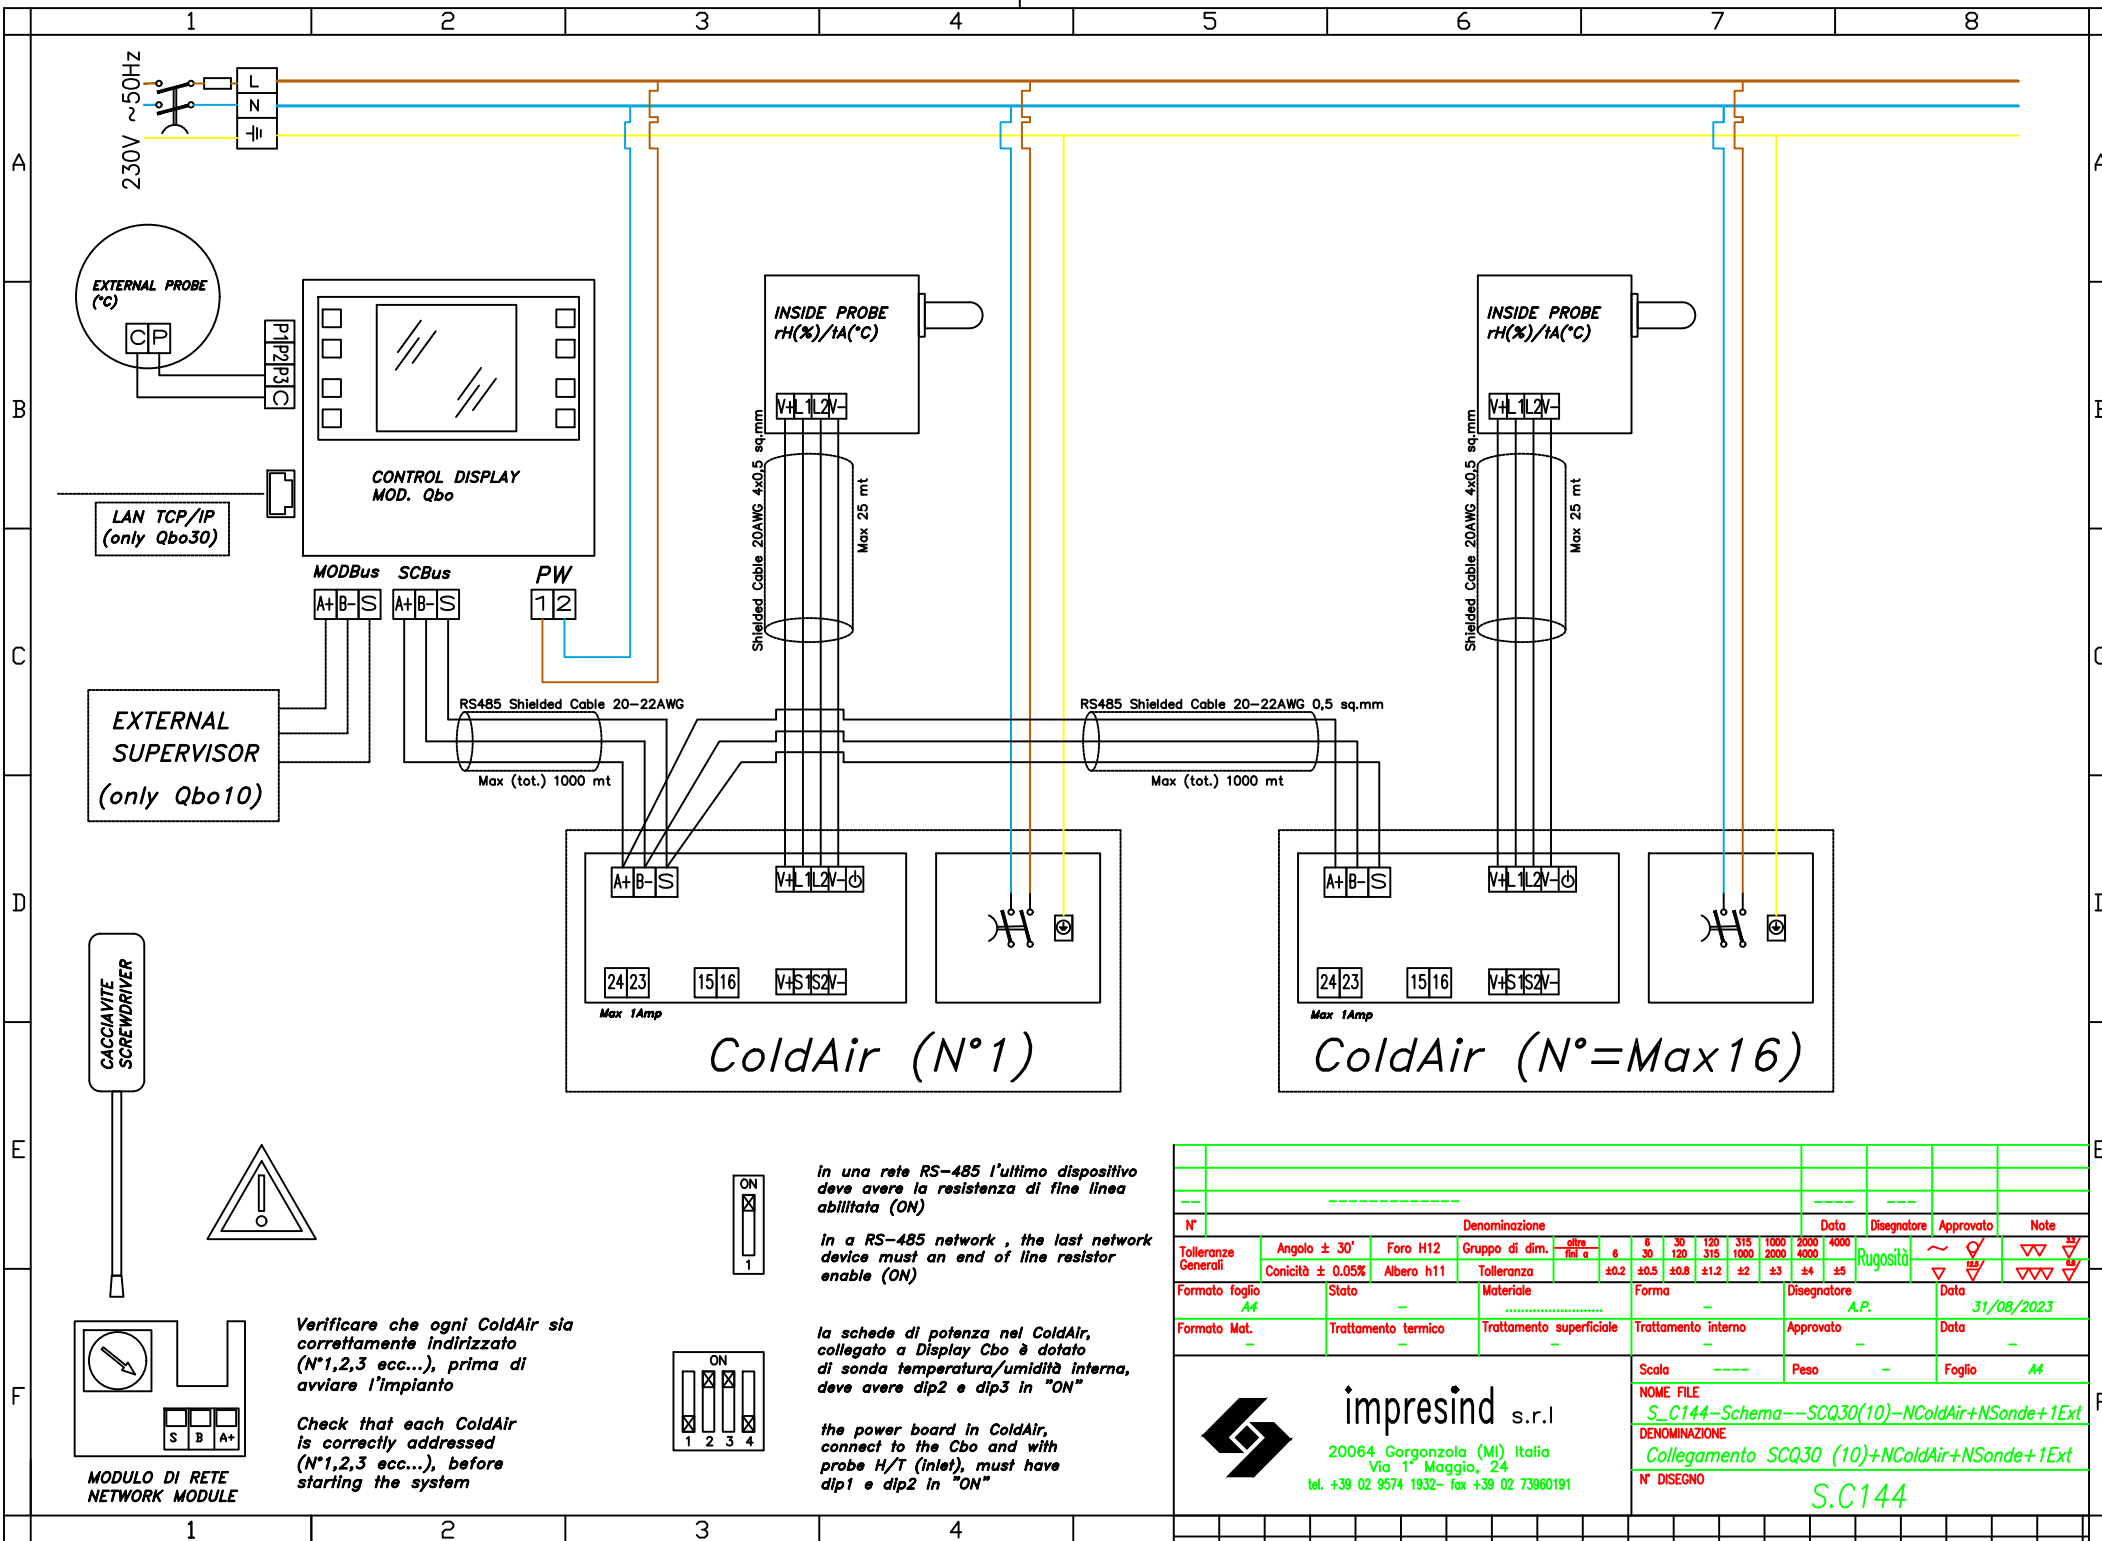


**CACCIAVITE  
SCREWDRIVER**



**MODULO DI RETE  
NETWORK MODULE**


Verificare che ogni ColdAir sia correttamente indirizzato (N°1,2,3 ecc...), prima di avviare l'impianto

Check that each ColdAir is correctly addressed (N°1,2,3 ecc...), before starting the system



in una rete RS-485 l'ultimo dispositivo deve avere la resistenza di fine linea abilitata (ON)

In a RS-485 network, the last network device must have an end of line resistor enable (ON)



la scheda di potenza nel ColdAir, collegato a Display Cbo è dotato di sonda temperatura/umidità interna, deve avere dip2 e dip3 in "ON"

the power board in ColdAir, connect to the Cbo and with probe H/T (inlet), must have dip1 e dip2 in "ON"

| N°   |                                  | Denominazione          |                                 | Data  | Disegnatore | Approvato                       | Note                            |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tolleranze Generali  | Angolo ± 30°<br>Conicità ± 0.05% | Foro H12<br>Albero h11 | Gruppo di dim. altre tolleranze | 6 ±0.2<br>30 ±0.5<br>120 ±0.8<br>315 ±1.2<br>1000 ±2<br>2000 ±3<br>4000 ±5  | Rugosità    | ~<br>▽<br>▽<br>▽<br>▽<br>▽<br>▽ | ▽<br>▽<br>▽<br>▽<br>▽<br>▽<br>▽ |
| Formato foglio   | A4                               | Stato                  | Materiale                       | Forma   | Disegnatore | Data                            | 31/08/2023                      |
| Formato Mat.   | -                                | Trattamento termico    | Trattamento superficiale        | Trattamento interno   | Approvato   | Data                            | -                               |
| Scala  |                                  | Peso                   |                                 | Foglio  |             | A4                              |                                 |
| <b>impresind</b> s.r.l.<br>20064 Gorgonzola (MI) Italia<br>Via 1° Maggio, 24<br>tel. +39 02 9574 1932- fax +39 02 73960191 |                                  |                        |                                 | NOME FILE<br>S_C144-Schema--SCQ30(10)-NColdAir+NSonde+1Ext<br>DENOMINAZIONE<br>Collegamento SCQ30 (10)+NColdAir+NSonde+1Ext<br>N° DISEGNO<br>S.C144 |             |                                 |                                 |